

přívod  
CYKY 5J x 4

zásuvka /rez/  
CYKY 3J x 1,5

kotel  
K1 CYKY 3J x 2,5  
VZT tělocvična  
RG1 CMSM 5J x 1,0  
regulace VZT tělocvična  
RG1 CMSM 3J x 1,0

VZT jednotka tělocvična  
VZ1 CYKY 5J x 1,5

VZT jednotka kino  
VZ2 CYKY 5J x 1,5

čerpadlo pro VZT1,2  
M4 CYKY 4J x 1,5


porucha kotel  
K1 JYTY 2 x 1,0  
max. teplota prostor  
TP JYTY 2 x 1,0

zaplavení  
SL JYTY 3 x 1,0

čerpadlo větev 1  
M1 CMSM 3J x 1,0

servo větev 1  
S1 CMSM 4J x 1,0

teplota větev 1  
BT1 JYTY 2 x 1,0

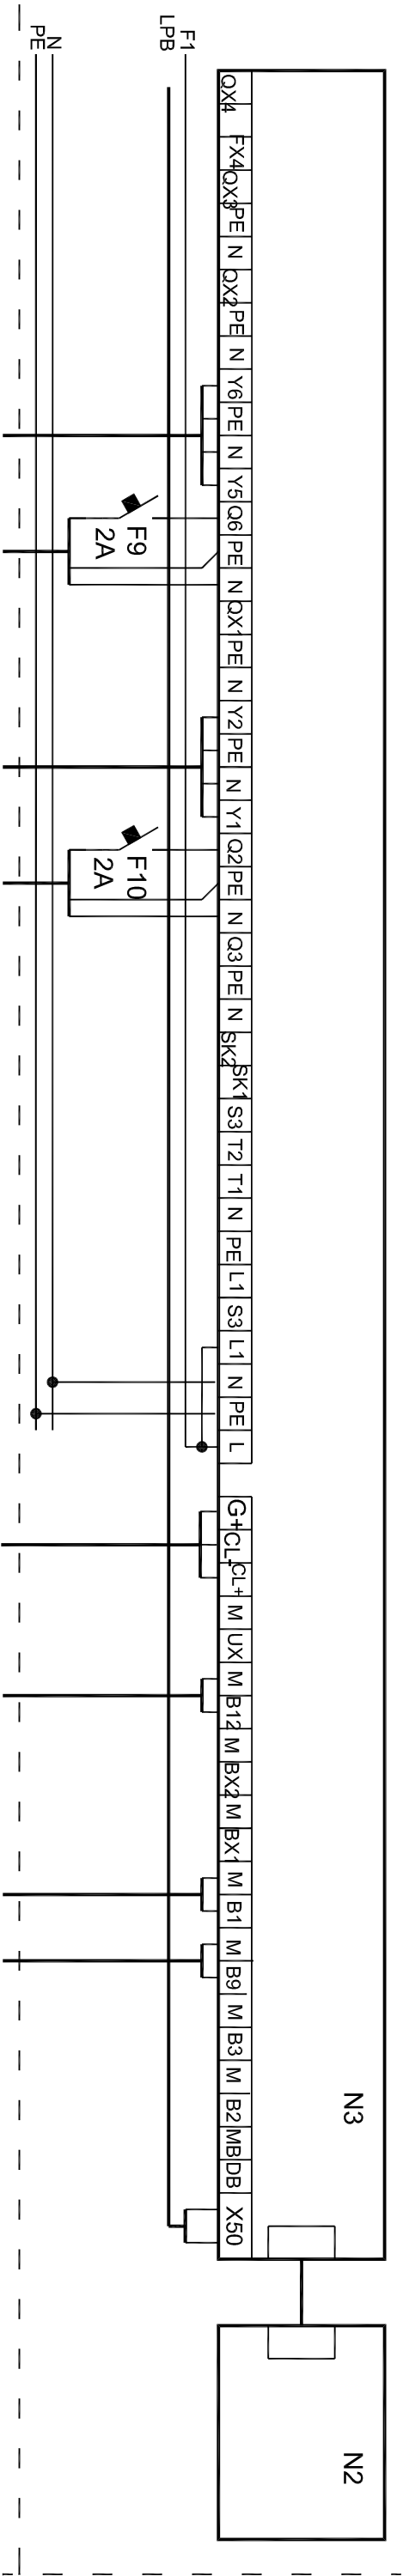

servo větev 3  
S3 CMSM 4J x 1,0

čerpadlo větev 3  
M3 CMSM 3J x 1,0

servo větev 2  
S2 CMSM 4J x 1,0

čerpadlo větev 2  
M2 CMSM 3J x 1,0

prostor. přístroj  
RT JYTY 3 x 1,0

čidlo větev 3  
BT3 JYTY 2 x 1,0

čidlo větev 2  
BT2 JYTY 2 x 1,0

čidlo venkovní teplota  
BT4 JYTY 2 x 1,0

rozvaděč plast, na om. 72 mod.  
jm. napětí: 1+TN-S, 400/230V AC,  
jm. proud : 20A  
krytí : IP 43/20  
vývody : nahore, dole

pozn.: - prostorový přístroj konfigurovat na větev 3  
- svorky č. 14 a 16 jsou připojeny ve VZ1 a 2 na výstup "provoz"

rozvaděč RK