



legenda vzduchotechniky

- 1  
vzduchotechnické rekuperační jednotka 1200 m<sup>3</sup>/h  
ΔP=200Pa, účinnost rekuperace 75,4 %, elipřikon : 2x0,4 kW  
teplovodní výměšník 6kW, včetně regulačního uzlu  
odvod kondenzátu 2x DN32  
výřava : kotelový filtr–třída filtrace G4  
uzavírací a by–possové klapy
- 2  
protipožární klapka ø315, L=375 mm s tornou pojistkou  
ohravné hadice s tepelnou izolací ø315, izolace 50mm
- 3  
protišestřvó žlutuzie hliníková 500x500, rámeček elox 600x600
- 4  
volná plocha 0,19m<sup>2</sup>
- 5  
výřka s dolekým dosahem ø160,200m<sup>3</sup>/h,dp=59Pa, dosah proudu 0,2–30m  
výřiska do potrubí jednořvó s regulací 400x200mm  
+ upevňovací rámeček
- 6  
volná plocha 0,55m<sup>2</sup>
- 7  
konecový kryt ø280

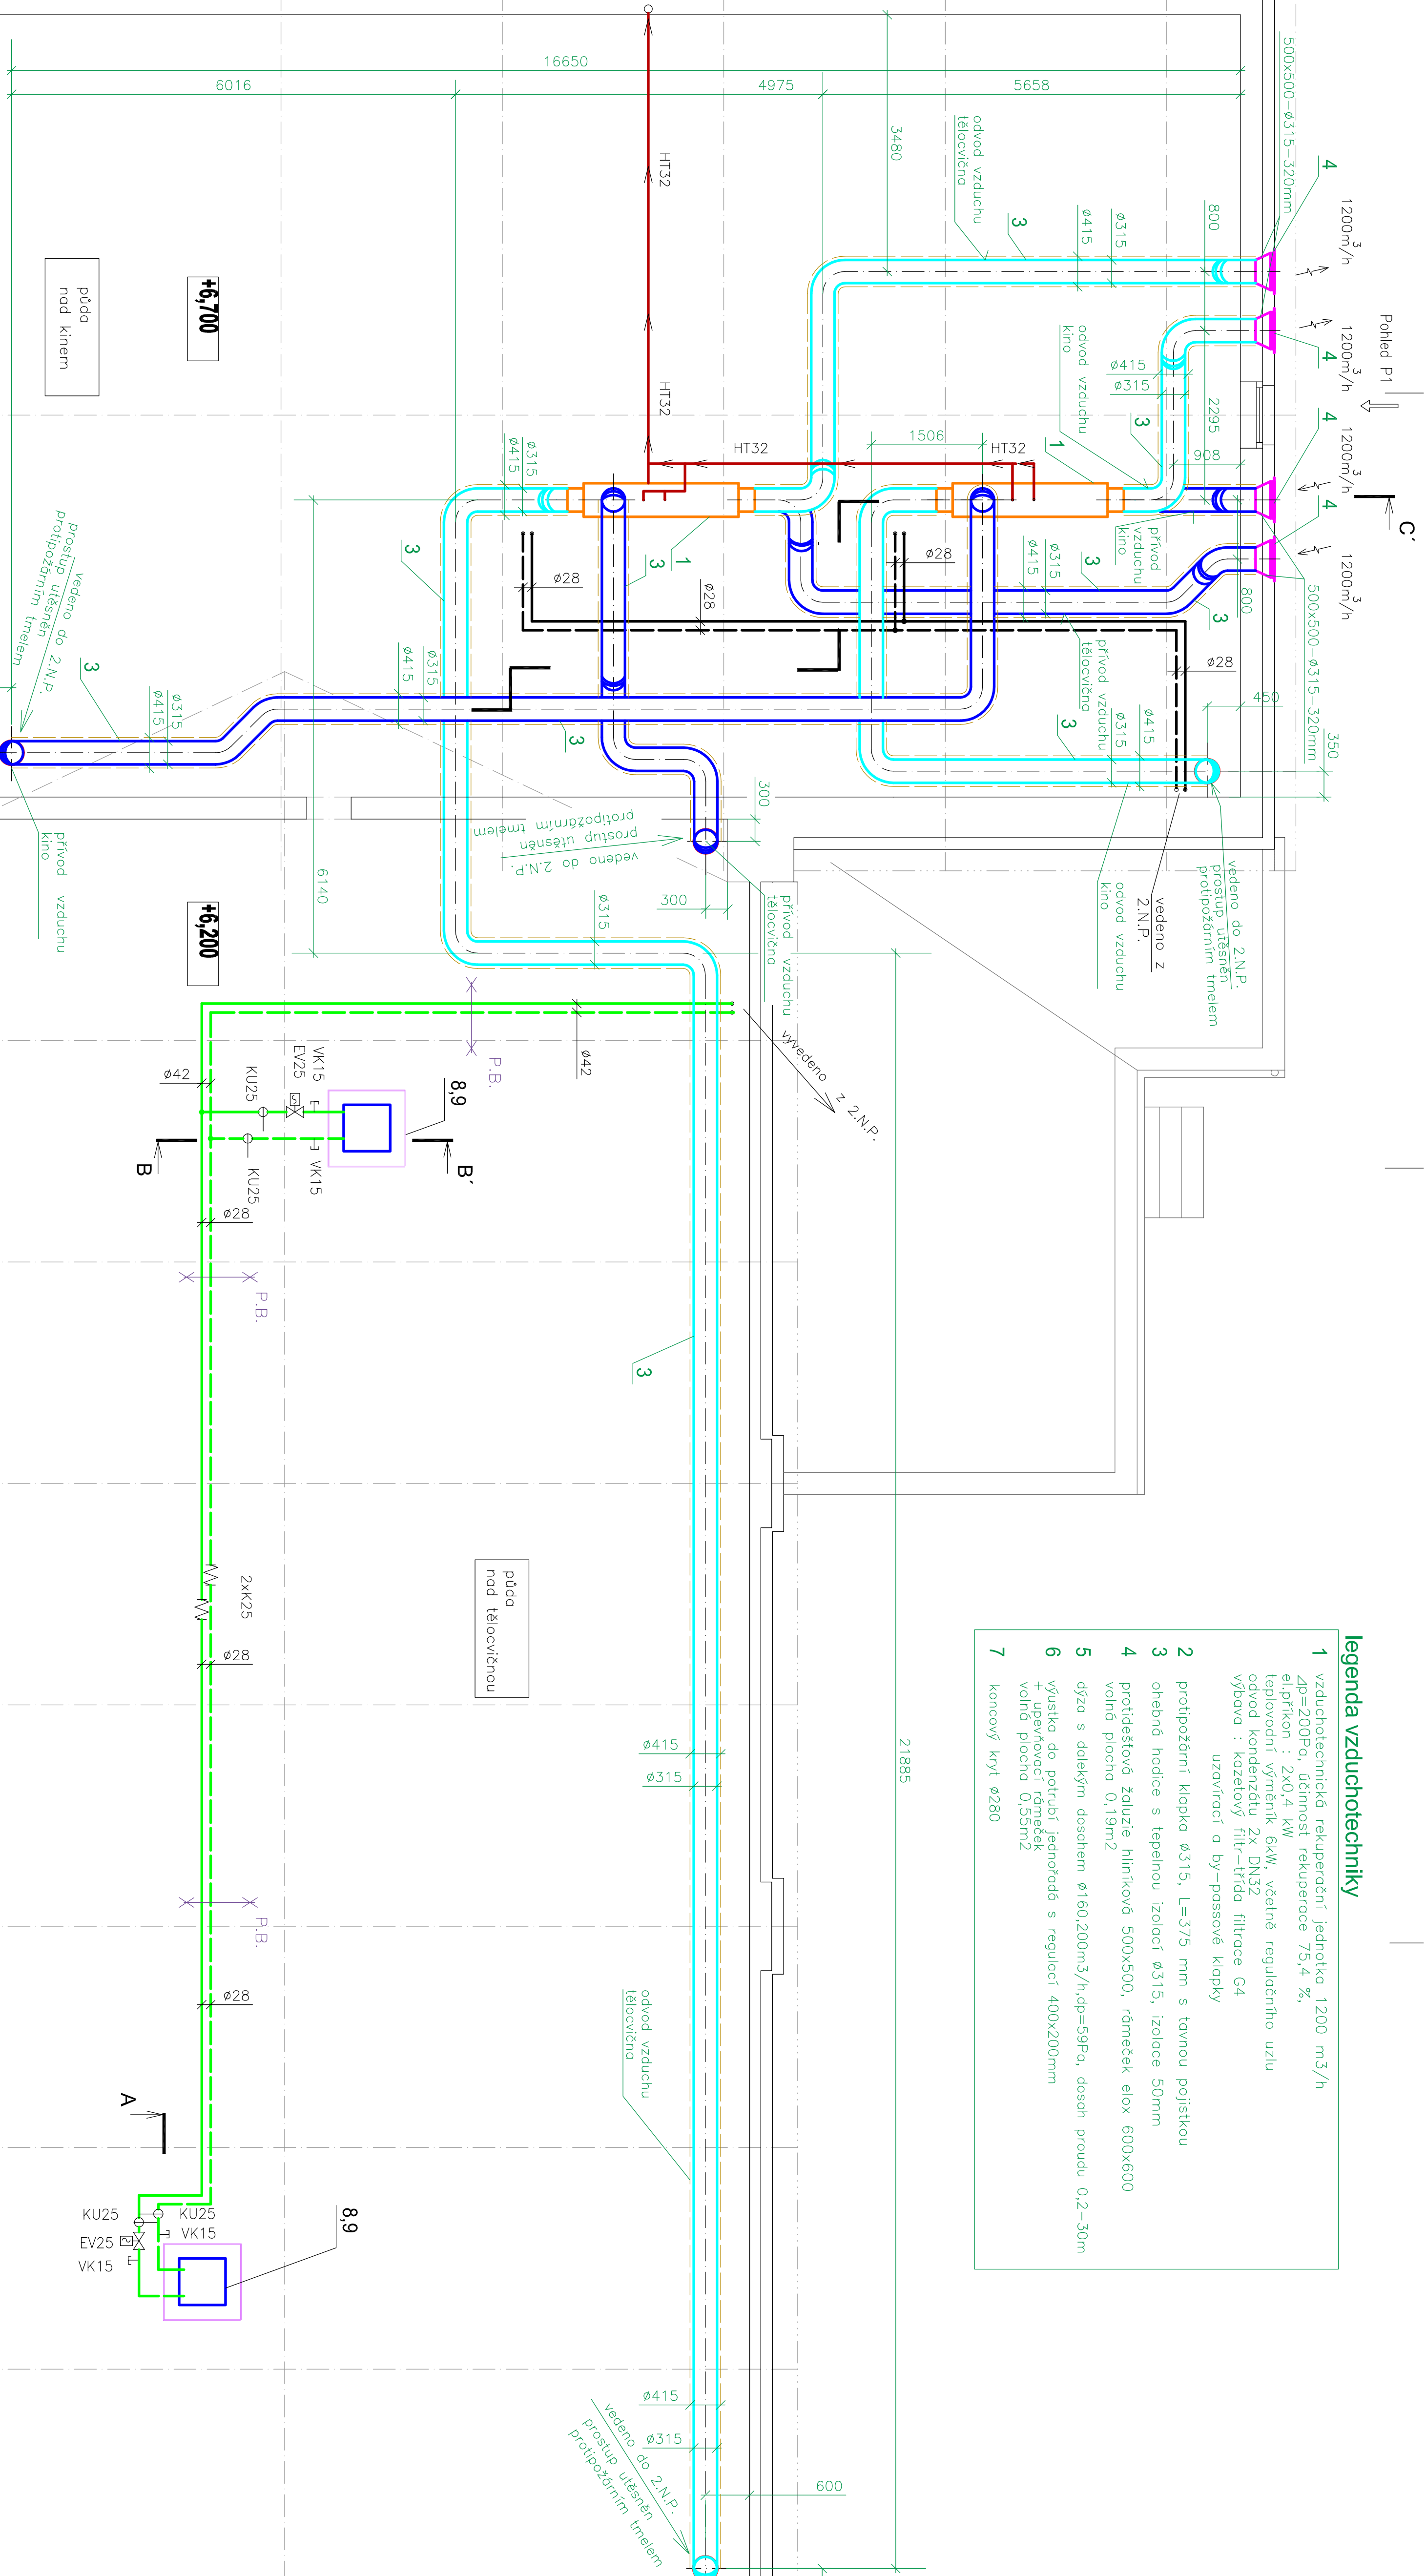

legenda vytápění

- Otopné deskové těleso
- Rozvod ÚT – otopná tělesa materiálu Cu
- Rozvod ÚT – byřová jednotka–materiálu Cu
- Rozvod ÚT – teplovzdušné jednotky materiálu Cu
- Rozvod ÚT – kino – otopná tělesa materiálu Cu
- Rozvod ÚT – vzduchotechnika materiálu Cu
- Rozvod ÚT – stropní provedení 630x630mm
- Teplovzdušná jednotka Q=11,9–31,9 kW ( tepel. spád 80/60°C) 5x400 V, 0,14 kW



Výrazové		THProjekt s.r.o. Pohn 3369/12, 466 01 Jablonec n.N.	
Vedoucí projektu		Ing. Ondřej Zámeř	
Odp. projektant		Ing. Antonín Horych	
Investor		Kau. řes. 514 01 Jilemnice	
Kruh, sololovna		Zlepšení tepelné technických parametřů obvodových konstrukcí a rekonstrukce vytápění	
Stupň : DPS		Datum : zář 2016	
Číslo zářky : 1511241		Mřířka : 1:50	
Č.4 Vytápění, vzduchotechnika a regulace		půda	

Project A plus

tel. +420 488 572 214 fax. +420 488 572 219 e-mail: info@projeplus.cz web: www.projeplus.cz

tel. +420 488 572 214 fax. +420 488 572 219 e-mail: info@projeplus.cz web: www.projeplus.cz