



naše značka  
5002475808  
vyřizuje  
Ing. Radek Mikeš  
datum  
20.10.2021

Aleš Jambor  
K Labi 329  
29001 Poděbrady

Věc:

**Stavební úpravy chodníku podél silnice III/12550, obec Polepy (u čp. 54, 57, 59, 66)**

K.ú. - p.č.: Polepy u Kolína

Stavebník: Obec Polepy, Polepy č.p. 131, 28002 Polepy

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

---

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY :

- plynovod STL PE d 50 + STL plynovodní přípojky

---

Poloha PZ a plynovodních přípojek bude před zahájením stavby upřesněna vytýčením.

Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek (1+1 m) budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

---

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Při výstavbě komunikace požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1.
- Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
- V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
- Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

#### PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.  
**BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002475808 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Ing. Radek Mikeš  
Technik externích požadavků-Čechy  
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy  
RADEK.MIKES@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002475808 ze dne 20.10.2021.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Polepy, Polepy č.p. 131, 28002 Polepy. K.ú.: Polepy u Kolína.

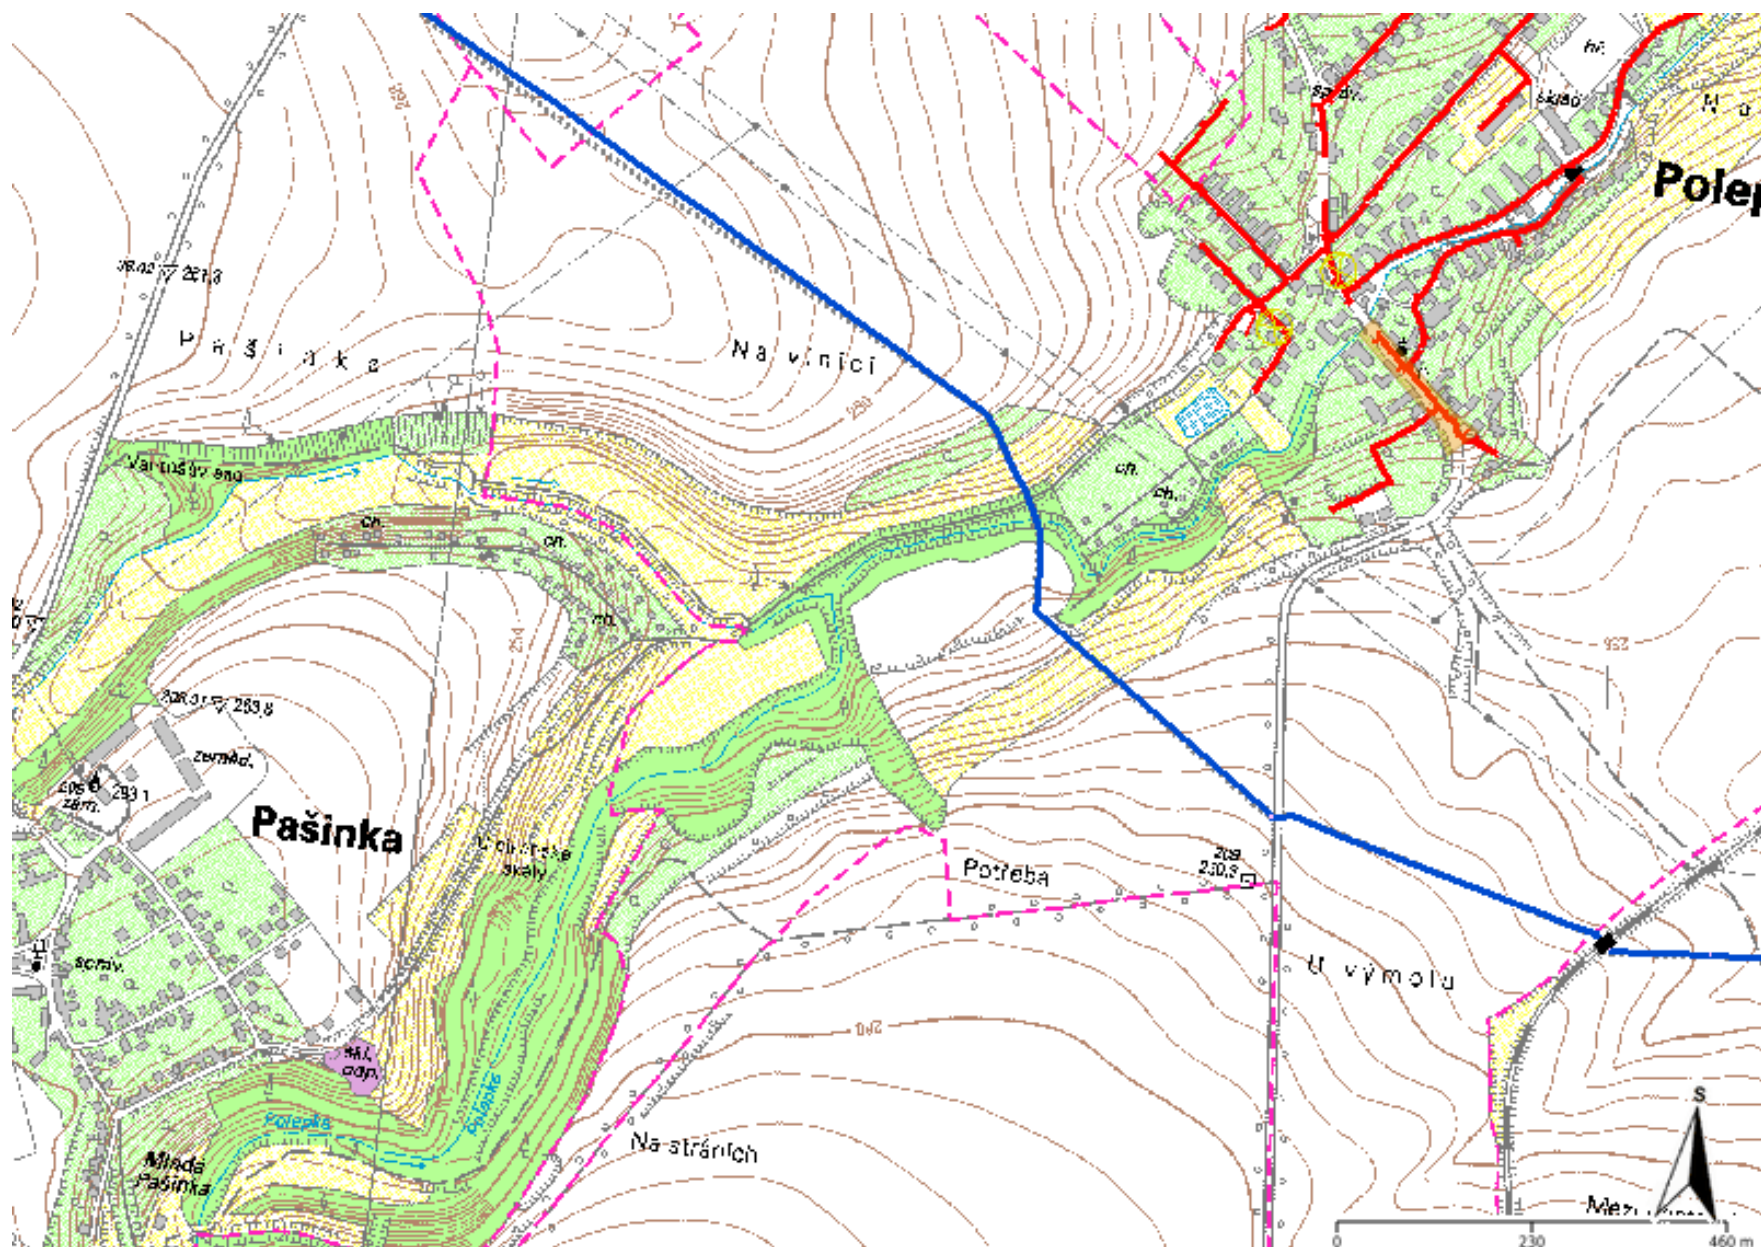


**Legenda:**

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)




**Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002475808 ze dne 20.10.2021.**


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Polepy, Polepy č.p. 131, 28002 Polepy. K.ú.: Polepy u Kolína.

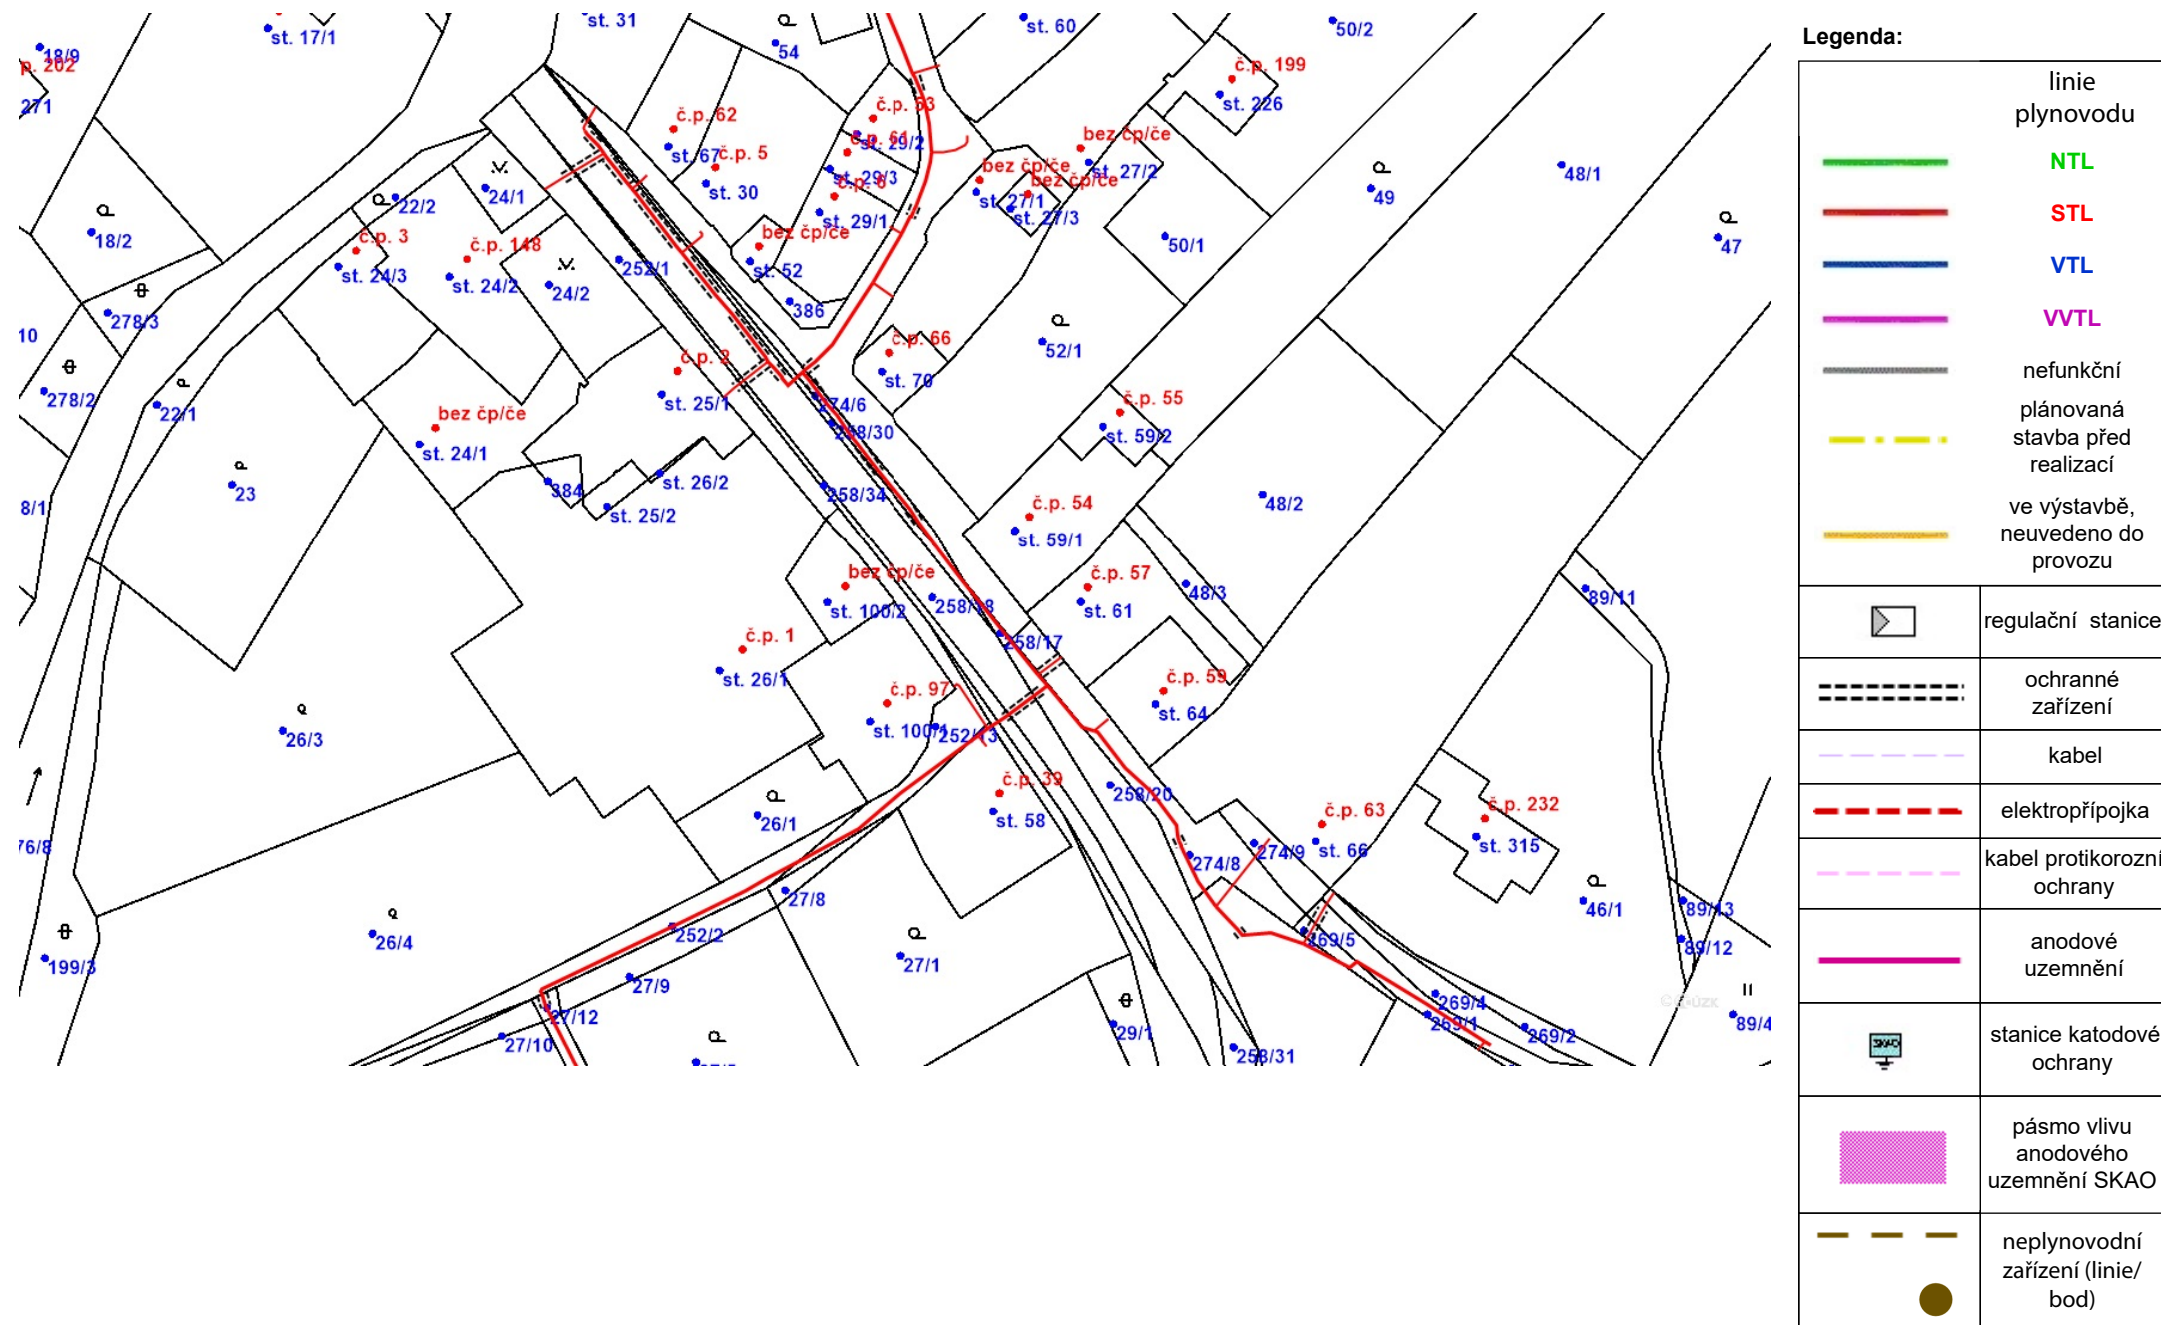


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Polepy , Polepy č.p. 131 , 28002 Polepy. K.ú.: Polepy u Kolína.

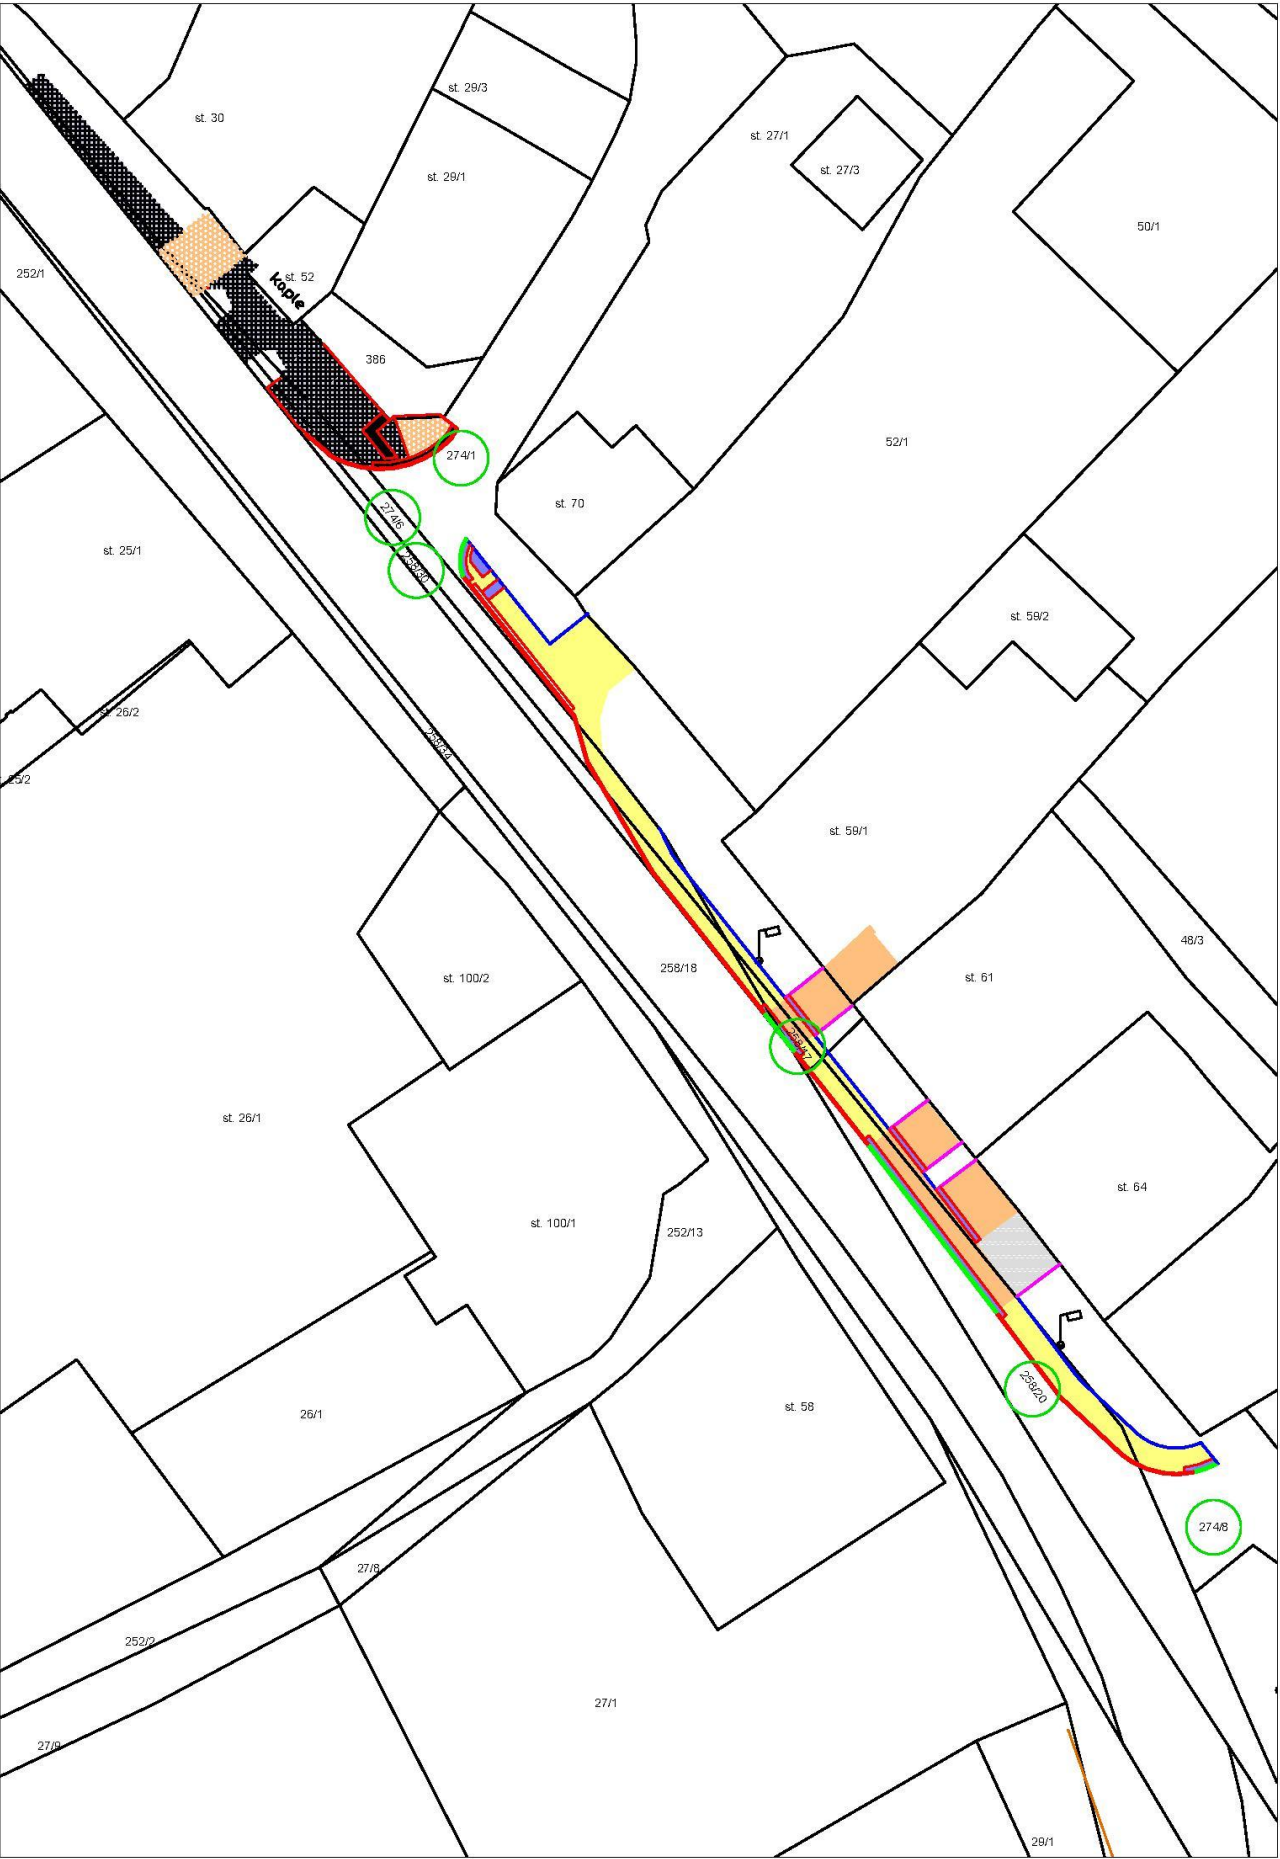


Dotčené pozemky opravou chodníku, Obec Polepy			
Katastrální území	pozemek parc.č.	Druh pozemku	Vlastnické právo
Polepy u Kolína	258/17	Ostatní plocha-ostatní komunikace	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
			Hospodaření s majetkem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
Polepy u Kolína	258/20	Ostatní plocha-ostatní komunikace	Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
			Hospodaření s majetkem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5
Polepy u Kolína	258/30	Ostatní plocha-ostatní komunikace	Obec Polepy, č. p. 131, 28002 Polepy
Polepy u Kolína	274/1	Ostatní plocha-ostatní komunikace	Obec Polepy, č. p. 131, 28002 Polepy
Polepy u Kolína	274/6	Ostatní plocha-ostatní komunikace	Obec Polepy, č. p. 131, 28002 Polepy
Polepy u Kolína	274/8	Ostatní plocha-ostatní komunikace	Obec Polepy, č. p. 131, 28002 Polepy



Pozn.: PŘED STAVBOU JE NUTNÉ V ZÁJMOVÉM PROSTORU VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI, KTEŘÍ ODPOVÍDAJÍ ZA JEJICH HLoubKU A POLOHU .

Vypracoval: ALEŠ JAMBOR		Autor. projektant: ING. STANISLAV OSTRUŠKA		 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Havelcova 70, 280 02 Kolín III email: ales.jambor@seznam.cz tel.: +420 774 549 441 IČ: 74429884 DIČ: CZ8203210796	
Objednatel: OBEC POLEPY, IČ: 00235644 Polepy 131, 280 02 Kolín					
OÚ/MÚ: POLEPY/KOLÍN		Formát: A4			
Datum: ČERVEN 2021		Čís. zakázky: 202148			
Akce: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/12550, OBEC POLEPY (U ČP. 54, 57, 59, 66)</b>				Stupeň: DSP	Souprava:
				Měřítko: 1:1000	
Příloha: KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES				Příloha č.: C.2	



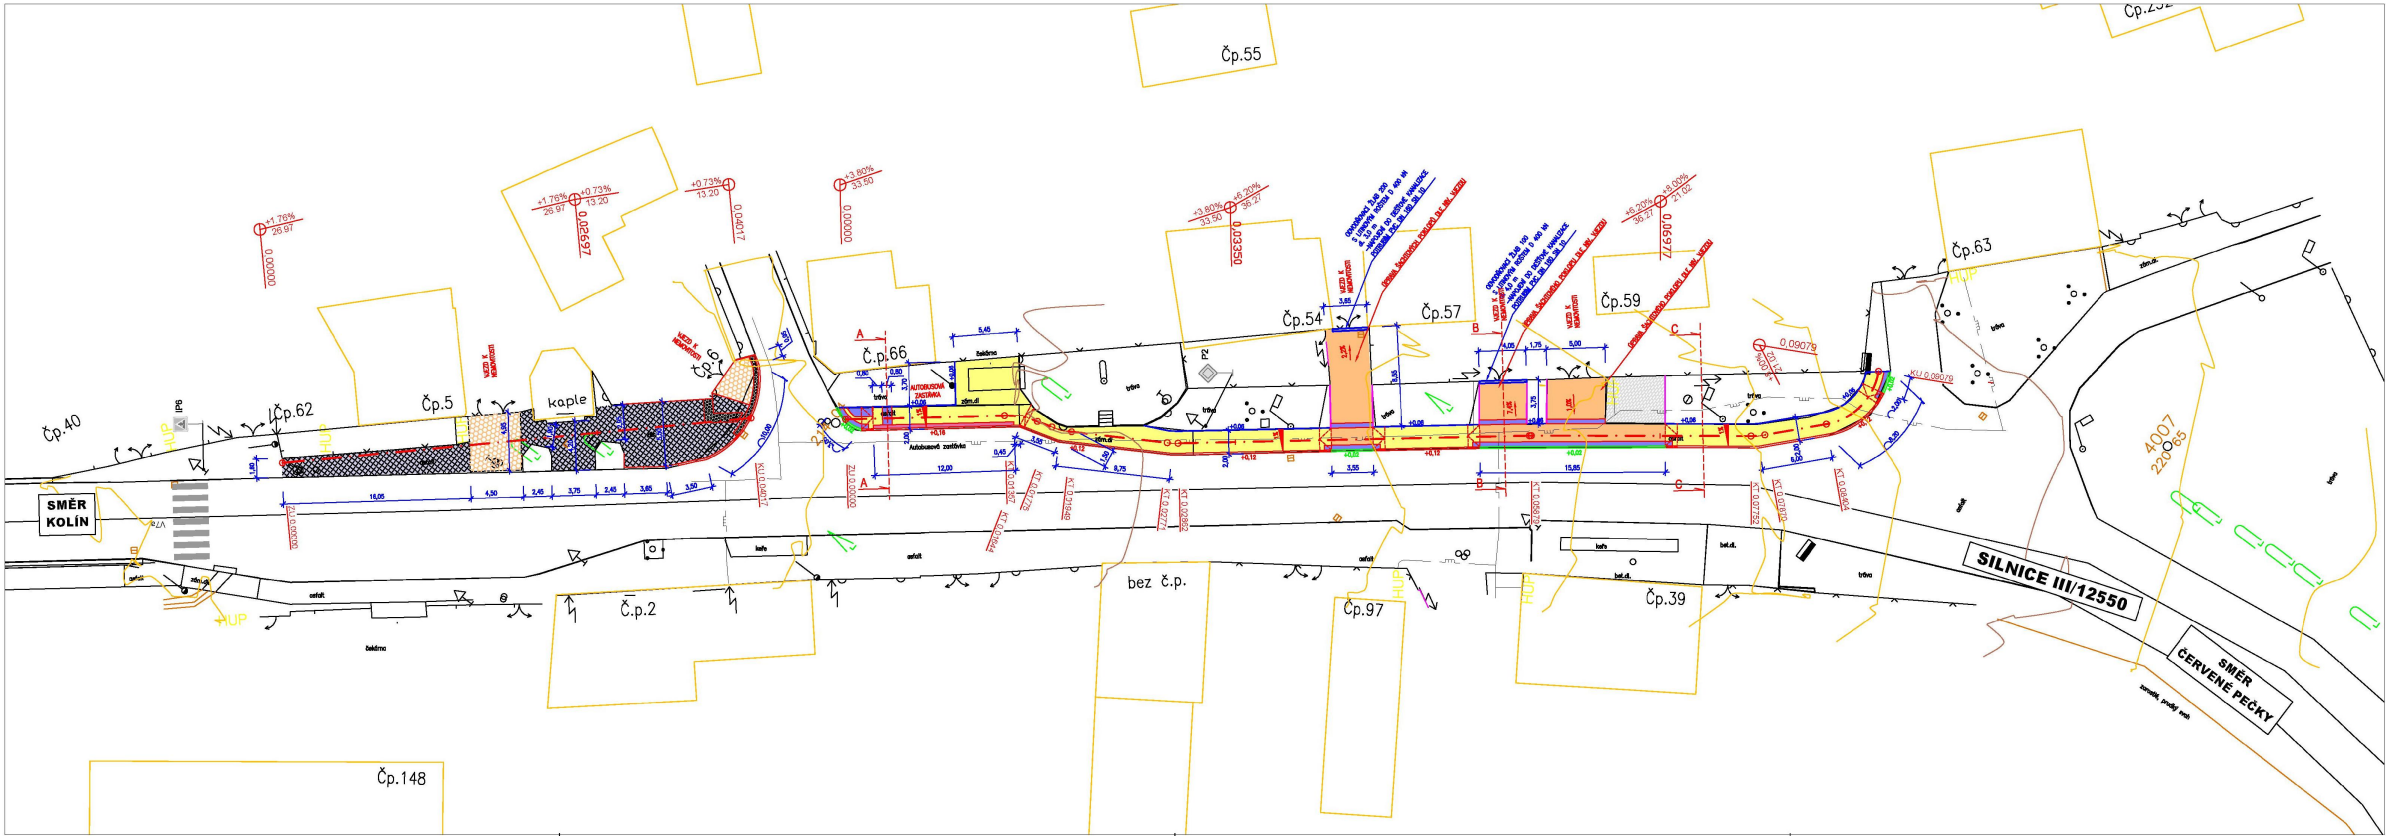

- LEGENDA:
- STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ (CHODNÍK)  
zmkové dlažba šedá tl. 80 mm
  - ÚPRAVA VJEZDŮ K NEMOVITOSTEM  
zmkové dlažba šedá, tl. 80 mm
  - ÚPRAVA VJEZDŮ K NEMOVITOSTEM  
žulová dlažba 100x100 mm
  - ÚPRAVY PRO NEVÝDOMÉ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ – VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY  
zmkové dlažba reliéfní červená 100x200 mm, v chodníku – tl. 60 mm, ve vjezdech – tl. 80 mm  
COMCON CD – dlaždice s reliéfním povrchem 200x200 mm, tl. 60 mm, ohraničení rovinami desek
  - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ U KAPLŮČKY  
žulová dlažba – mozaika 60x60 mm
  - KONTRASTNÍ PÁS U AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY  
zmkové dlažba červená 100x200 mm, tl. 60 mm
  - STAVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
zmkové dlažba šedá
  - STAVAJÍCÍ VEŘEJNÁ ZELEN
  - STAVAJÍCÍ STÓŽÁRY VEŘEJNHO OSVĚTLENÍ
  - SILNÍČNÍ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm  
horní hrana +0,12 m nad úrovní silnice
  - SILNÍČNÍ OBRUBNÍK 150x150x1000 mm  
horní hrana +0,02 m nad úrovní silnice
  - CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm  
horní hrana +0,02 m nad úrovní chodníku
  - CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm  
horní hrana s úrovní chodníku
  - STAVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSŤE
  - NOVÉ ULIČNÍ VPUSŤE
  - STAVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
  - KATASTRÁLNÍ MAPA
  - 131 PARCELNÍ ČÍSLO



Pozn.: PŘED STAVBOU JE NUTNÉ V ZÁJMĚVÉM PROSTORU VYTÝČIT PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI, KTERÍ ODPOVÍDAJÍ ZA JEJICH HLoubKU A POLOHU.				
vypracoval	ALEŠ JAMBOR	autor projekce	ING. STANISLAV OSTRUŠKA	
objednatel	OBEC POLEPY, IČ: 00338644 Polepy 131, 280 02 Kolín			
číslo	POLEPY/KOLÍN	formát	A4	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Masarykova 7, 102 00 Kolín I IČ: 452 714 56-40 e: 1662680@icp.cz t: 462 620 950
datum	ČERVEN 2021	číslo zakázky	002746	
název	STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU PODÉL SILNICE III/12550, OBEC POLEPY (U ČP. 64, 67, 69, 68)			číslo ČSP
měřítko				měřítko 1:250
průběh	SITUACE			průběh D.1.1.2