


RH UV - Plastová rozvodnice na povrch, IP 66, 96 modulů

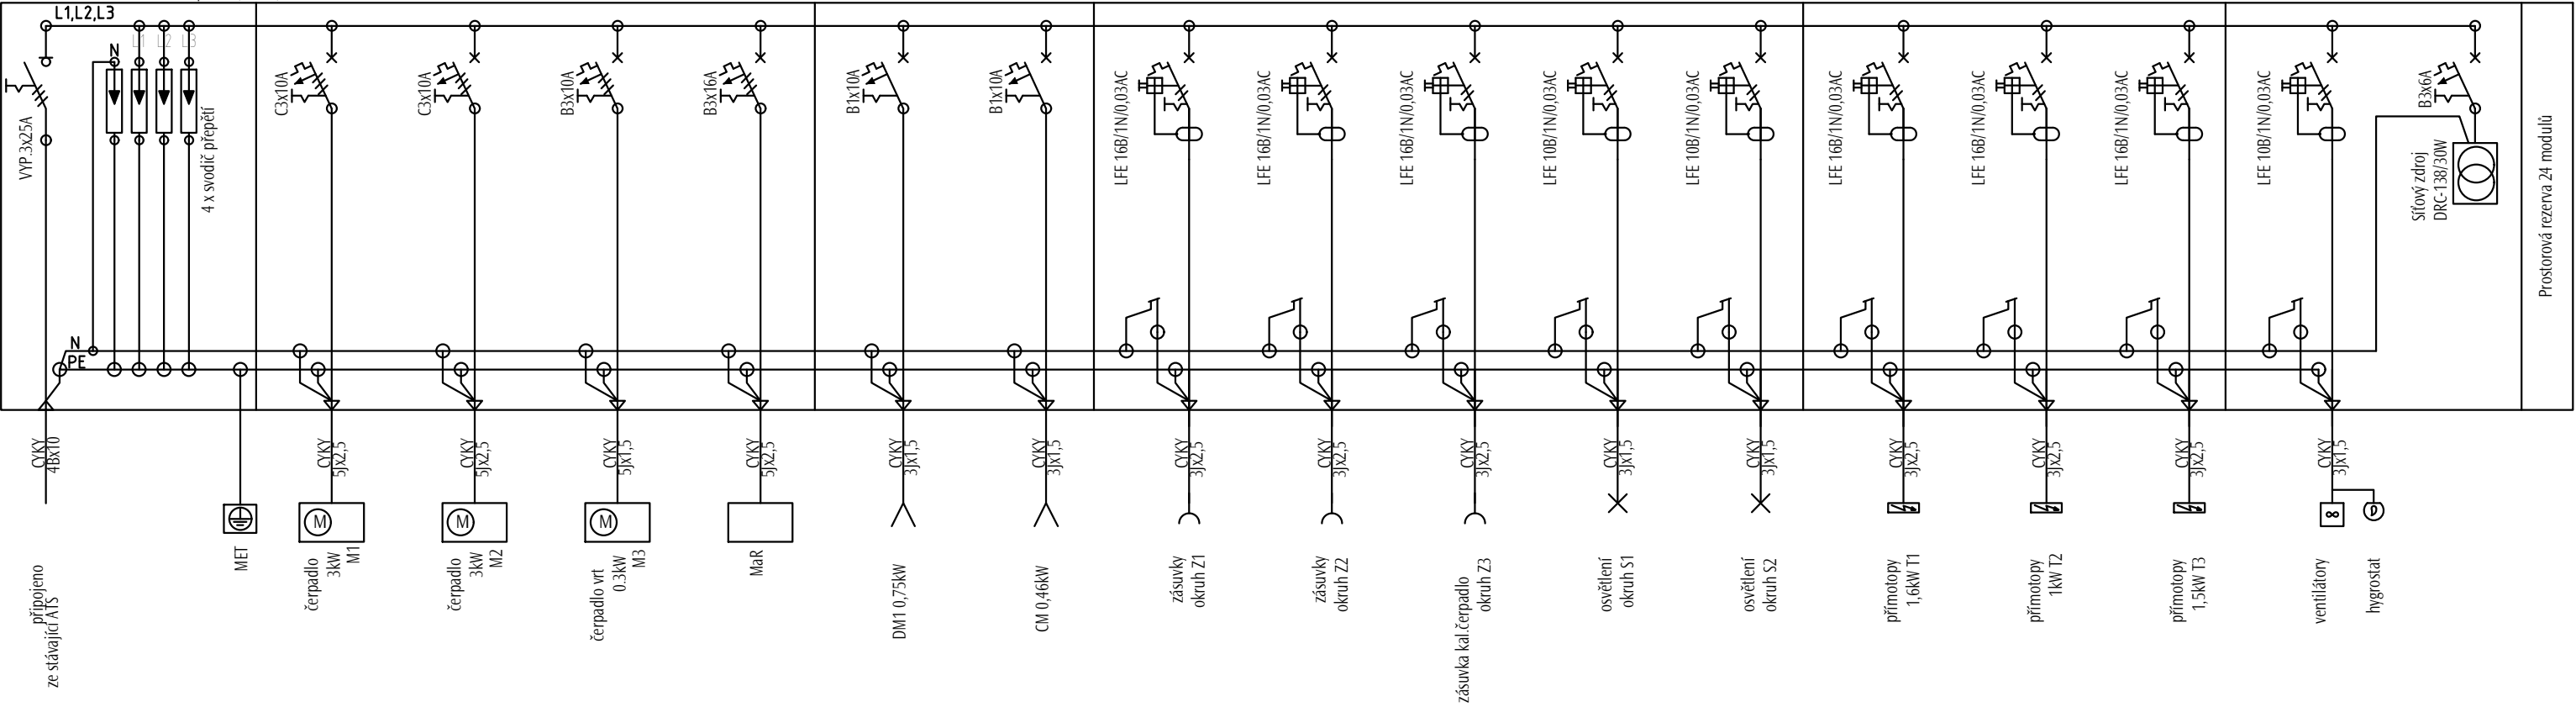

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	<div><p>Osadní 12a, 170 00 Praha 7, T: 283 872 265, F: 283 872 266 E: projekce@aquion.cz, W: www.aquion.cz</p></div>	
Ladislav Vančát	Ing. Lubomír Macek	Ladislav Vančát		
KRAJ: Královéhradecký	SÚ: Dvůr Králové n/L	OÚ/MÚ: Hřibojedy		
INVESTOR: Obec Hřibojedy, Hřibojedy 50, 544 01			DATUM	09/2021
NÁZEV PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY			FORMÁT	A3
			MĚŘÍTKO	
			STUPEŇ	DPS
			ČÍS.ZAKÁZKY	SL4002000058
			ARCHIVNÍ.ČÍS	SL4002000058
NÁZEV VÝKRESU S03 ÚPRAVNA VODY – schéma zapojení RH			Č. MAP. LISTU	ČÍS.VÝKRESU D.35.04