

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST LÁNOV, spol. s r.o.

Prostřední Lánov 391, 543 41 LÁNOV, okr. Trutnov, tel. 499 522 331

e-mail: vodalanov@vodalanov.cz

www.vodalanov.cz

účetní, fakturace vodné

jednatel

ředitelka

provoz, havárie

provoz, havárie

602 300 234

721 142 981

737 726 837

732 891 565

605 265 094

vyjádření ke stavbám,

fakturace, ostatní 603 226 060

Naše čj: Ber/2023

Vyřizuje: Ing. Jana Beranová

Vaše čj.:

Lánov: 24.01.2023

Hana Zmátliková

Antoníček 839

543 71 Hostinné

zmatlikovah@gmail.com

Věc: Vyjádření

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. nemá námitek k plánované stavbě:

„Stavební úpravy MŠ a OÚ č. p. 37 v Prosečném na st. p.č. 48, p. p. č. 235/2 a 1981/1 v k. ú. Prosečné“

Souhlasíme s vydáním povolení stavby dle předložené projektové dokumentace vypracované Hanou Zmátlikovou v 09/2022, stupeň DSP a s umístěním vodoměru a hlavního uzávěru vody do technické místnosti OÚ.

Ing. Beranová Jana

ředitelka společnosti

Vodárenská společnost Lánov,

BUDAVOV spol. s r.o.

Prostřední Lánov 391

543 41 Lánov

IČO 47470411 DIČ CZ47470411


Příloha: 1 x snímek

scan: 24.01.2023

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2793, dne 17.9.1992.

IČO: 47470411

DIČ: CZ47470411

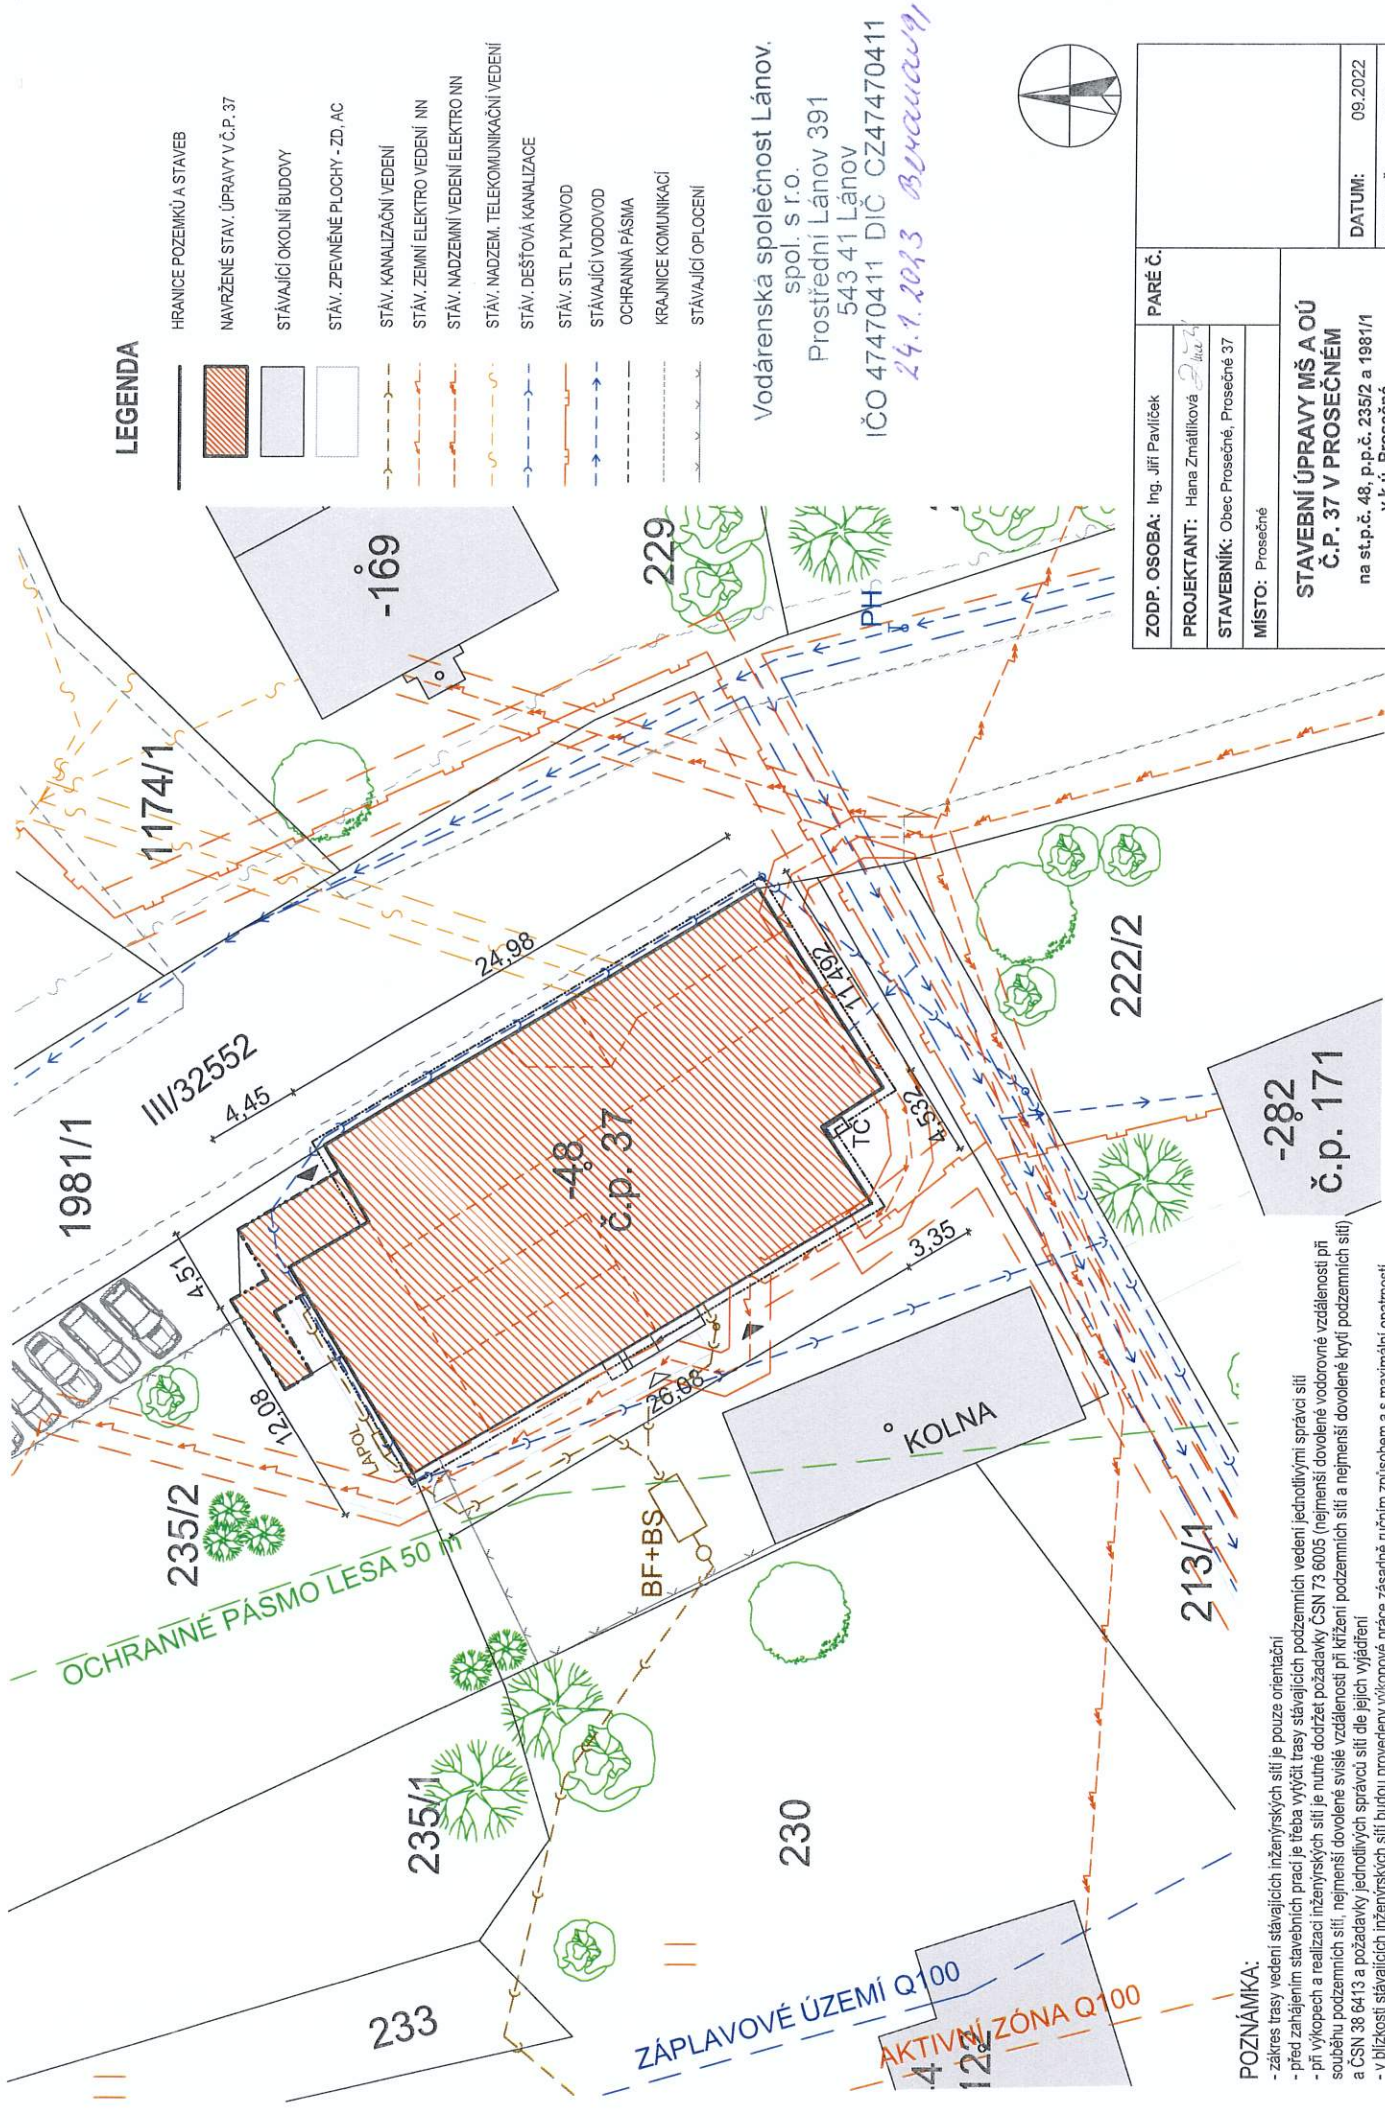

LEGENDA

- HRANICE POZEMKŮ A STAVEB
- NAVŘZENÉ STAV. ÚPRAVY V Č.P. 37
- STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ BUDOVY
- STAV. ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZD, AC
- STAV. KANALIZAČNÍ VEDENÍ
- STAV. ZEMLNÍ ELEKTRO VEDENÍ NN
- STAV. NADZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN
- STAV. NADZEM. TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ
- STAV. DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STAV. STL PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- OCHRANNÁ PÁSMA
- KRAJINICE KOMUNIKACÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOČENÍ

Vodárenská společnost Lánov.

spol. s r.o.

Prostřední Lánov 391

543 41 Lánov

IČO 47470411 DIČ CZ47470411

24.1.2013 B. HAVRAN



ZODP. OSOBA: Ing. Jiří Pavlíček	PARÉ Č.
PROJEKTANT: Hana Znátková	
STAVEBNÍK: Obec Prosečné, Prosečné 37	
MÍSTO: Prosečné	
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ A OÚ Č.P. 37 V PROSEČNÉM na st.p.č. 48, p.p.č. 235/2 a 1981/1 v k.ú. Prosečné	
DATUM: 09.2022	STUPEŇ: DSP
MĚŘÍTKO: 1:250	Č. PŘÍLOHY: C2

POZNÁMKA:

- zakres trasy vedení stávajících inženýrských sítí je pouze orientační
- před zahájením stavebních prací je třeba vytyčit trasy stávajících podzemních vedení jednotlivými správy sítí
- při výkopech a realizaci inženýrských sítí je nutné dodržet požadavky ČSN 73 6005 (nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí, nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí a nejmenší dovolené krycí podzemních sítí)
- a ČSN 38 6413 a požadavky jednotlivých správců sítí dle jejich vyjádření
- v blízkosti stávajících inženýrských sítí budou provedeny výkopové práce zásadně ručním způsobem a s maximální opatrností

Dokumentace je vypracována v souladu s prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to k povolení změny stavby dokončením. Neslouží pro realizaci stavby.